


OBSERVAÇÃO:
A ligação provisória de esgoto também deverá ser executada dentro do afastamento lateral de 2,00 m

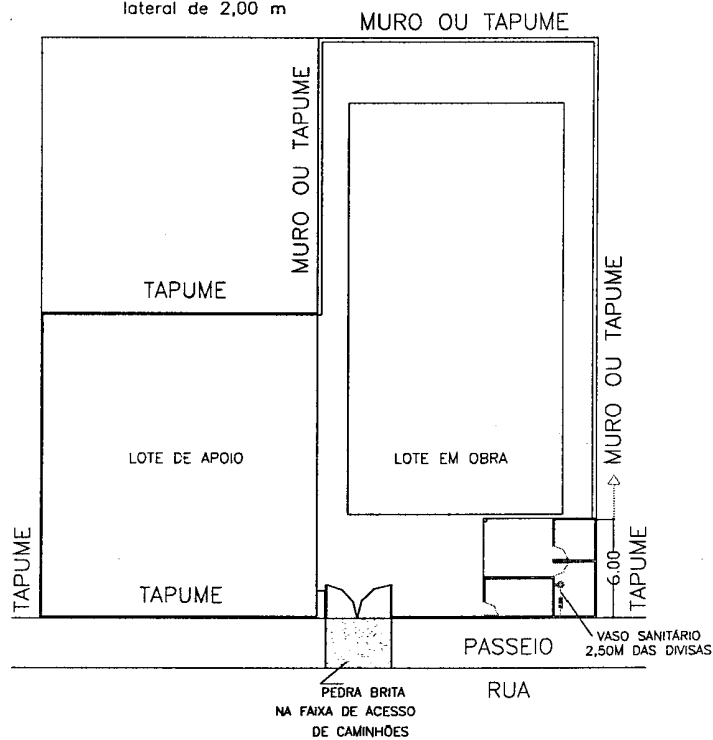

ANEXO 3 – MODELOS PARA FECHAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA OBRA